

# Lindab **Cirkulära Ljuddämpare**

Installations- och underhållsinstruktioner



# Cirkulära ljuddämpare

## Innehåll

<a href="#">Installation.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Montering av ljuddämpare.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Brandisolerings av ljuddämpare.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Rengöring och underhåll av ljuddämpare .....</a>	<a href="#">4</a>

## Eurovent certification

Lindabs cirkulära kanalsystem med gummipackning, Lindab Safe och Lindab Safe Click, uppfyller kraven för styrka och täthet i klass D enligt Eurovent Certified Performance program för cirkulära kanalsystem tillverkade i metall (DUCT-MC 17.11.002).



De Lindab produkter som är Eurovent-certifierade har Eurovent-logotypen i sidfoten i den tekniska dokumentationen. Notera: de flesta av produkterna som ingår i ett Lindab Safe och Safe Click kanalsystem är märkbart bättre än täthetsklass D. Dock uppfyller vissa enskilda produkter inte kraven för klass D enligt EN 15727. Dessa produkter är markerade med klass C i den tekniska dokumentationen och kan användas i ett begränsat antal i ett D-klassat ventilationssystem.

# Cirkulära ljuddämpare

## Viktigt!

För att uppfylla kraven för täthetsklass D skall ljuddämparna monteras enligt dessa instruktioner.

## Installation

För att uppnå den certifierade täthetsklassen för dessa produkter ska de installeras enligt våra monteringsanvisningar för Lindabs Safe kanalsystem.




Monteringsinstruktion  
Lindab Safe kanalsystem

## Montering


Examples for mounting of the silencers with circular connections.

Support elements type and quantity should be selected according to local regulations and silencer weight to ensure system integrity.


### Exempel 1

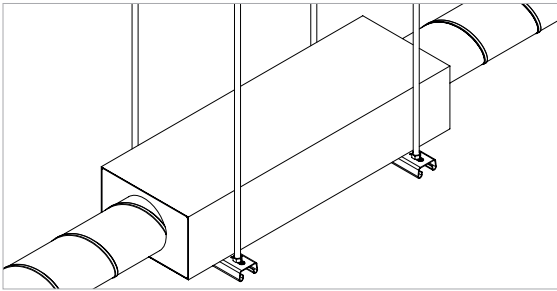

### Exempel 2

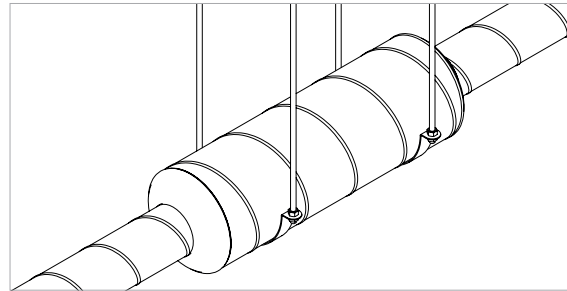

### Exempel öppningsbar ljuddämpare

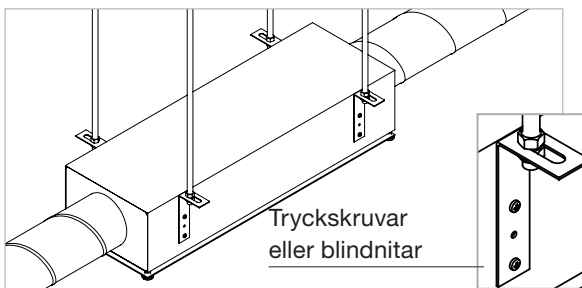


# Cirkulära ljuddämpare

## Brandisolera ljuddämpare

Ljuddämparen bör ha samma isoleringstjocklek som resten av kanalsystemet.

Exempel:

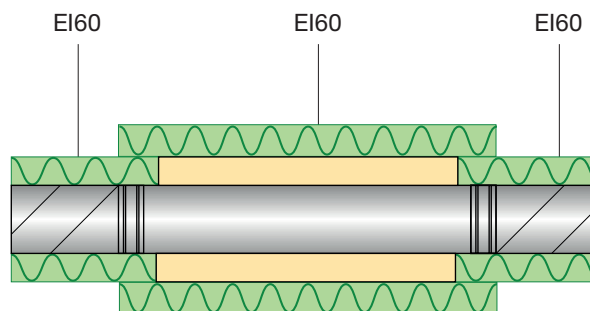


## Underhåll

Ljuddämparna kräver normalt ingen skötsel. Om nödvändigt kan den rengöras med roterande nylonborstar, dammsugare eller fuktig trasa.


## Rengöring av runda och lågbyggda ljuddämpare

Öppna den närliggande serviceluckan och rengör med en mjuk nylonborste. Om ljuddämparen är utrustad med en mittsplitter eller pod, måste båda sidorna rengöras.

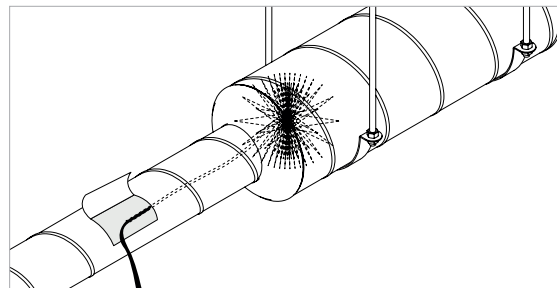

## Rengöring av öppningsbara ljuddämpare

- Lossa skruvarna.
- Var försiktig så att du inte tappar serviceluckan.
- Om ljuddämparen är utrustad med en mittsplitter, lossa skruvarna. Håll i splittern för att förhindra att den faller ner.
- Rengör ljuddämparen med en mjuk nylonborste eller dammsugare.
- Dämpningsmaterialet är avtagbart för bättre rengöring eller utbyte. (Om du vill byta material, vänligen kontakta Lindab Försäljning).
- När ljuddämparen är rengjord, placera tillbaka dämpningsmaterialet och splittern på dess ursprungliga plats.
- Sätt tillbaka serviceluckan och dra åt skruvarna.

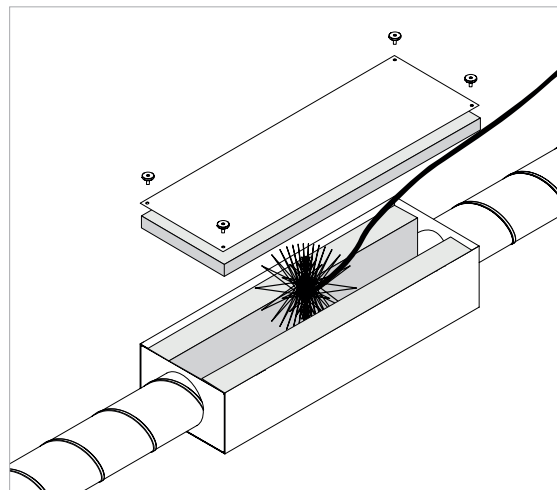



De flesta av oss tillbringar större delen av tiden inomhus. Inomhusklimatet är avgörande för hur vi mår, hur mycket vi orkar och om vi håller oss friska.

Vi på Lindab har därför gjort till vår viktigaste uppgift att bidra till ett inomhusklimat som förbättrar människors liv. Det gör vi genom att utveckla energieffektiva ventilationslösningar och hållbara byggprodukter. Vi vill också bidra till ett bättre klimat för vår planet genom att arbeta på ett sätt som är hållbart för både människor och miljön.

[Lindab](#) | För ett bättre klimat